


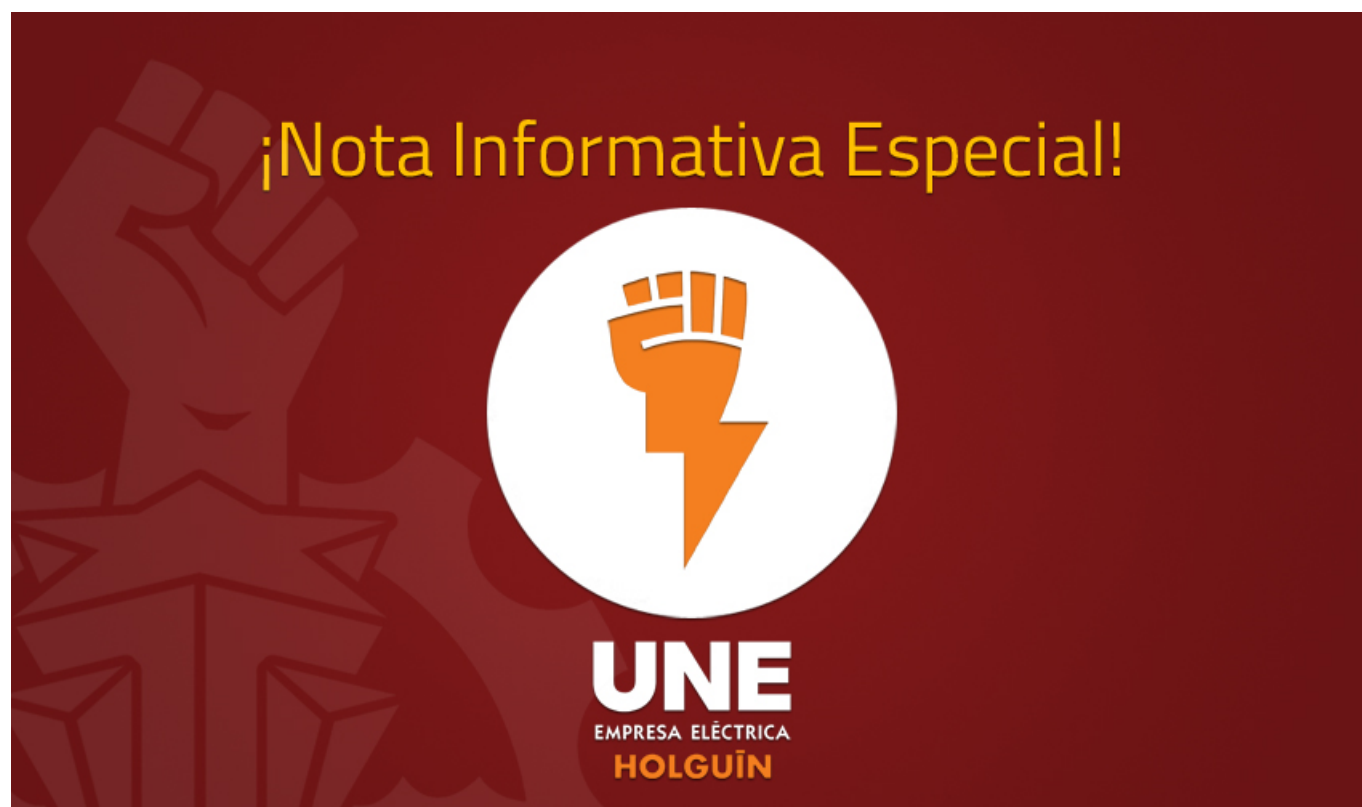

*La Empresa Eléctrica Holguín informa, que en el día de ayer se mantuvo compleja la situación electroenergética debido a las dificultades en la generación. Las afectaciones persistieron durante las 24 horas, llegando a una **carga máxima retirada de 138 MW** durante el pico nocturno.*

Los altos niveles de carga retirada requirieron reajustes fuera de plan, para balancear las cargas.

El tiempo promedio de afectación fue de 11.24 horas y se alcanzó un tiempo máximo de 12.52 horas en el circuito Sao Arriba, debido a una avería previa a la afectación por déficit. El resto de los circuitos de la provincia se mantuvieron alrededor de las 12 horas de apagón, pues las rotaciones de los bloques se hacen de manera gradual.

Por otra parte, los circuitos Holguín-Mir y Holguín-Urbano Noris fueron afectados fuera de plan, sin llegar a pasar las 10 horas en la jornada de ayer.

Para este viernes, la Unión Eléctrica estima que el país tenga una disponibilidad de **2 mil 187 MW** y una demanda máxima de **3 mil 250 MW**, para un déficit de **mil 63 MW**, que puede llegar a **mil 133 MW** durante el horario pico.

De mantenerse estas condiciones, la provincia de Holguín prevé altos niveles de carga a retirar, pero se tratará mediante reajustes en las rotaciones, que las afectaciones no superen las 12 horas como máximo en el día, según el comportamiento de la capacidad de generación y la demanda.

Nota: Usted puede, a través del canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de Holguín, recibir información actualizada en tiempo real sobre las interrupciones del servicio eléctrico. Puede suscribirse a través de [este enlace](#).

Fuente: [Canal de Telegram Empresa Eléctrica Holguín](#)